


A-1. 本校にプール施設はありますか。


■ 1. 屋外プールがある ■ 2. 屋内プールがある ■ 3. 幼児用簡易プールがある ■ 4. プールはない (他の施設を利用している) ■ 5. プールはない (他の施設も利用していない)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

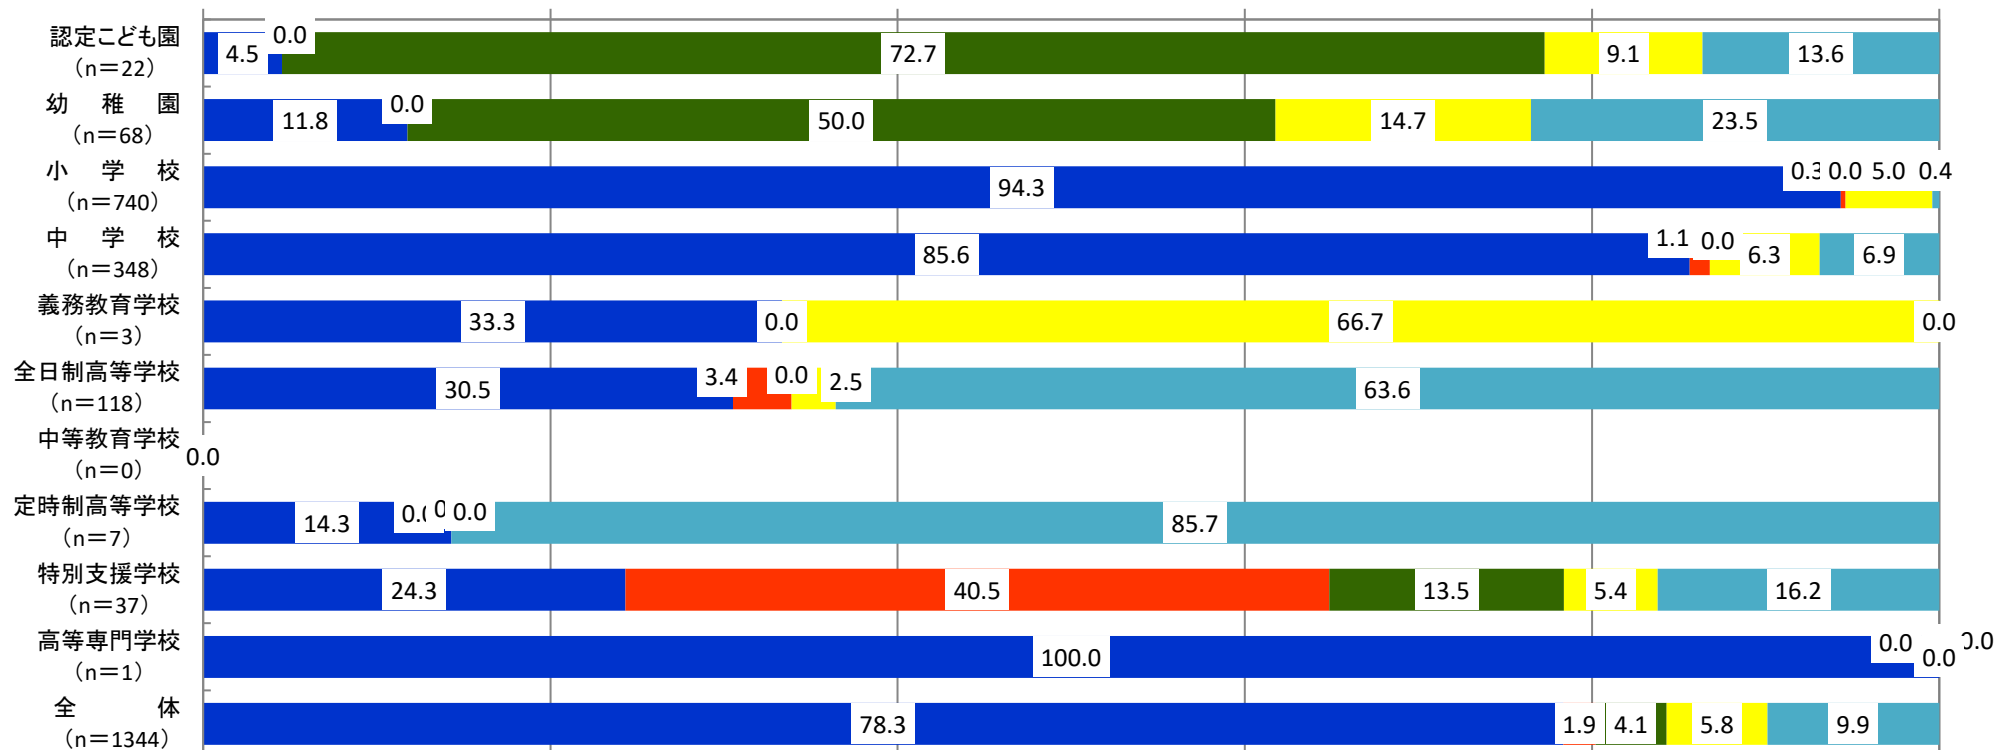

	全 体 (n=1344)	高等専門学校 (n=1)	特別支援学校 (n=37)	定時制高等学校 (n=7)	中等教育学校 (n=0)	全日制高等学校 (n=118)	義務教育学校 (n=3)	中 学 校 (n=348)	小 学 校 (n=740)	幼 稚 園 (n=68)	認定こども園 (n=22)
■ 1. 屋外プールがある	78.3	100.0	24.3	14.3	0.0	30.5	33.3	85.6	94.3	11.8	4.5
■ 2. 屋内プールがある	1.9	0.0	40.5	0.0	0.0	3.4	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0
■ 3. 幼児用簡易プールがある	4.1	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	72.7
■ 4. プールはない (他の施設を利用している)	5.8	0.0	5.4	0.0	0.0	2.5	66.7	6.3	5.0	14.7	9.1
■ 5. プールはない (他の施設も利用していない)	9.9	0.0	16.2	85.7	0.0	63.6	0.0	6.9	0.4	23.5	13.6

A-2. 原水として使用している水の種類は何ですか。

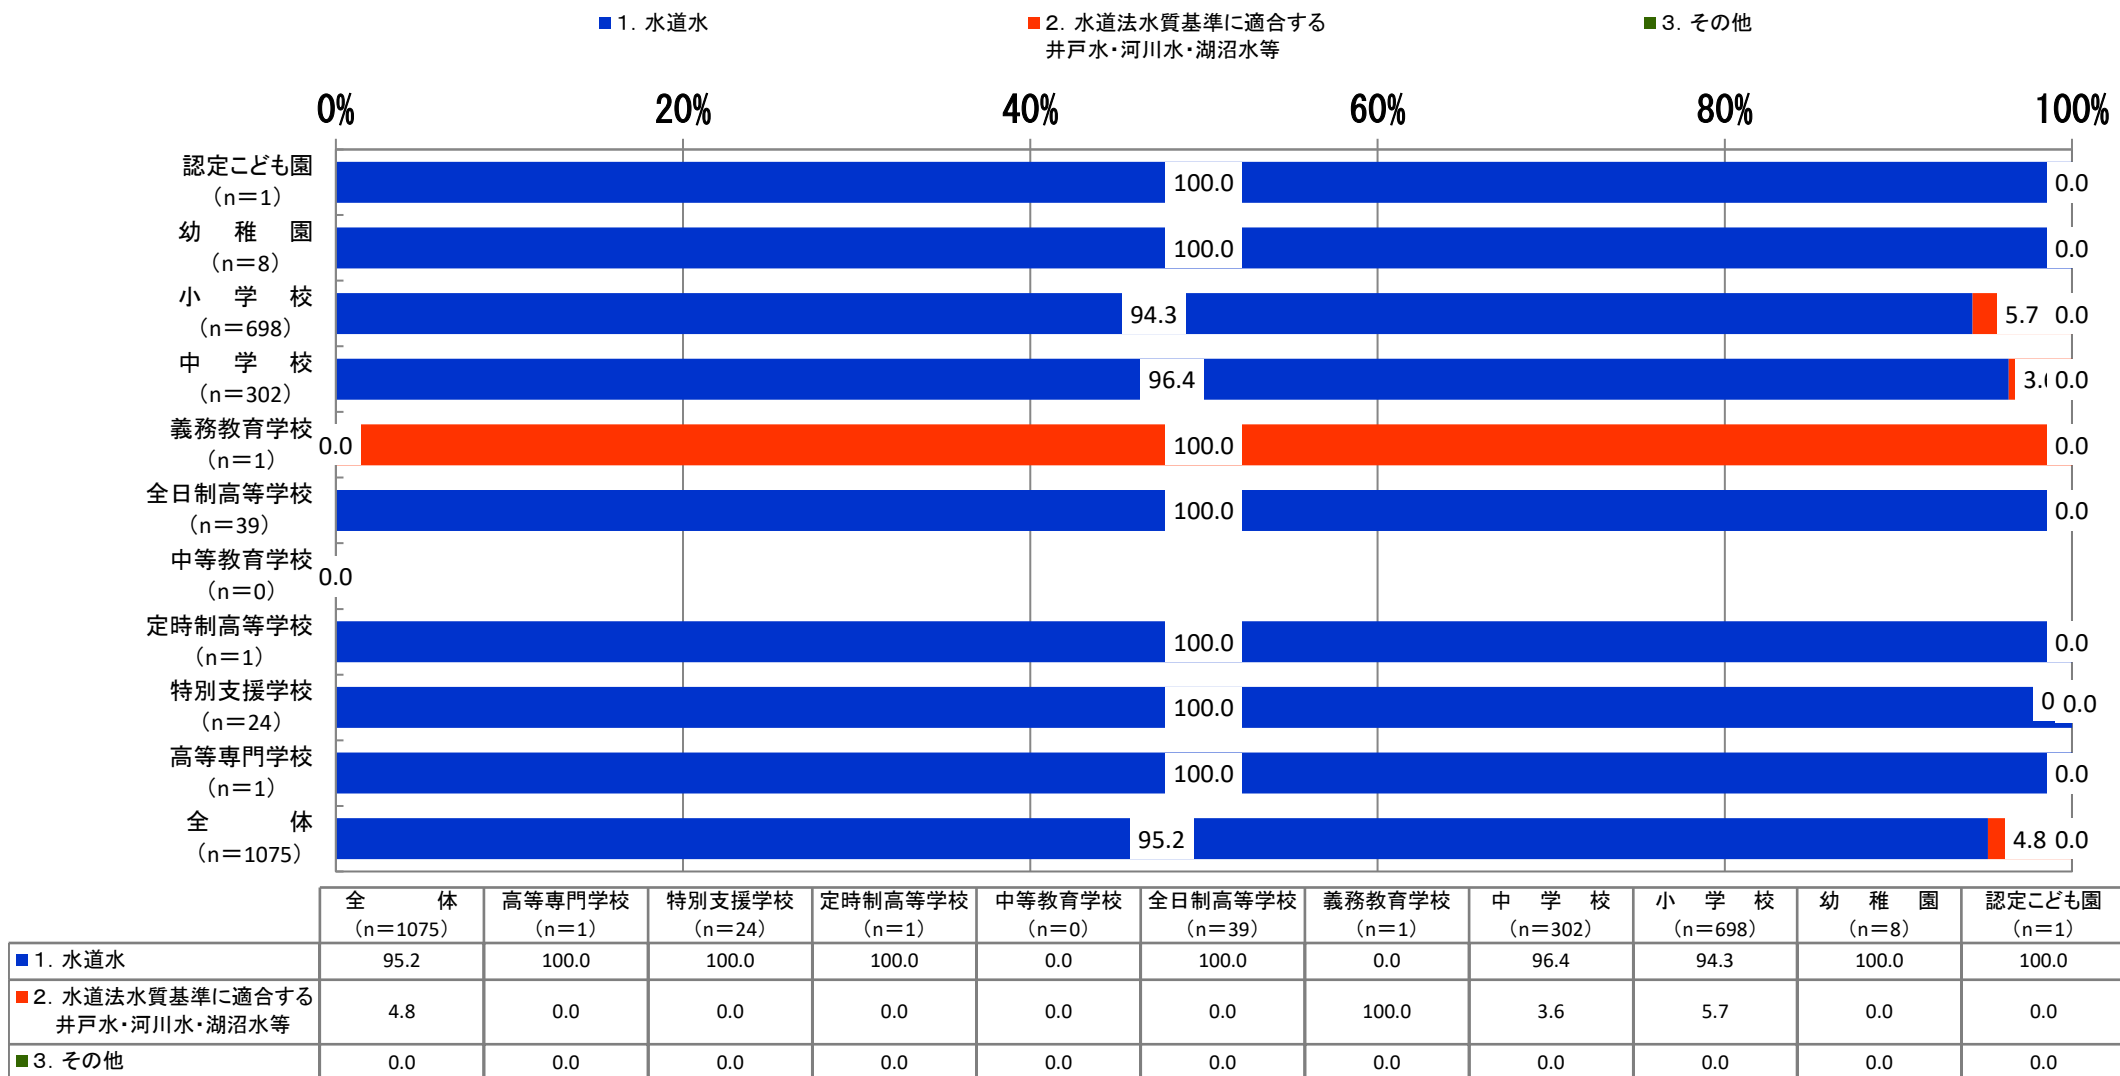


A-3. 水質検査はどれくらいの頻度で行いましたか。

■ 1. 基準どおりに行った

■ 2. 実施したが基準の
頻度では行わなかった

■ 3. 行わなかった

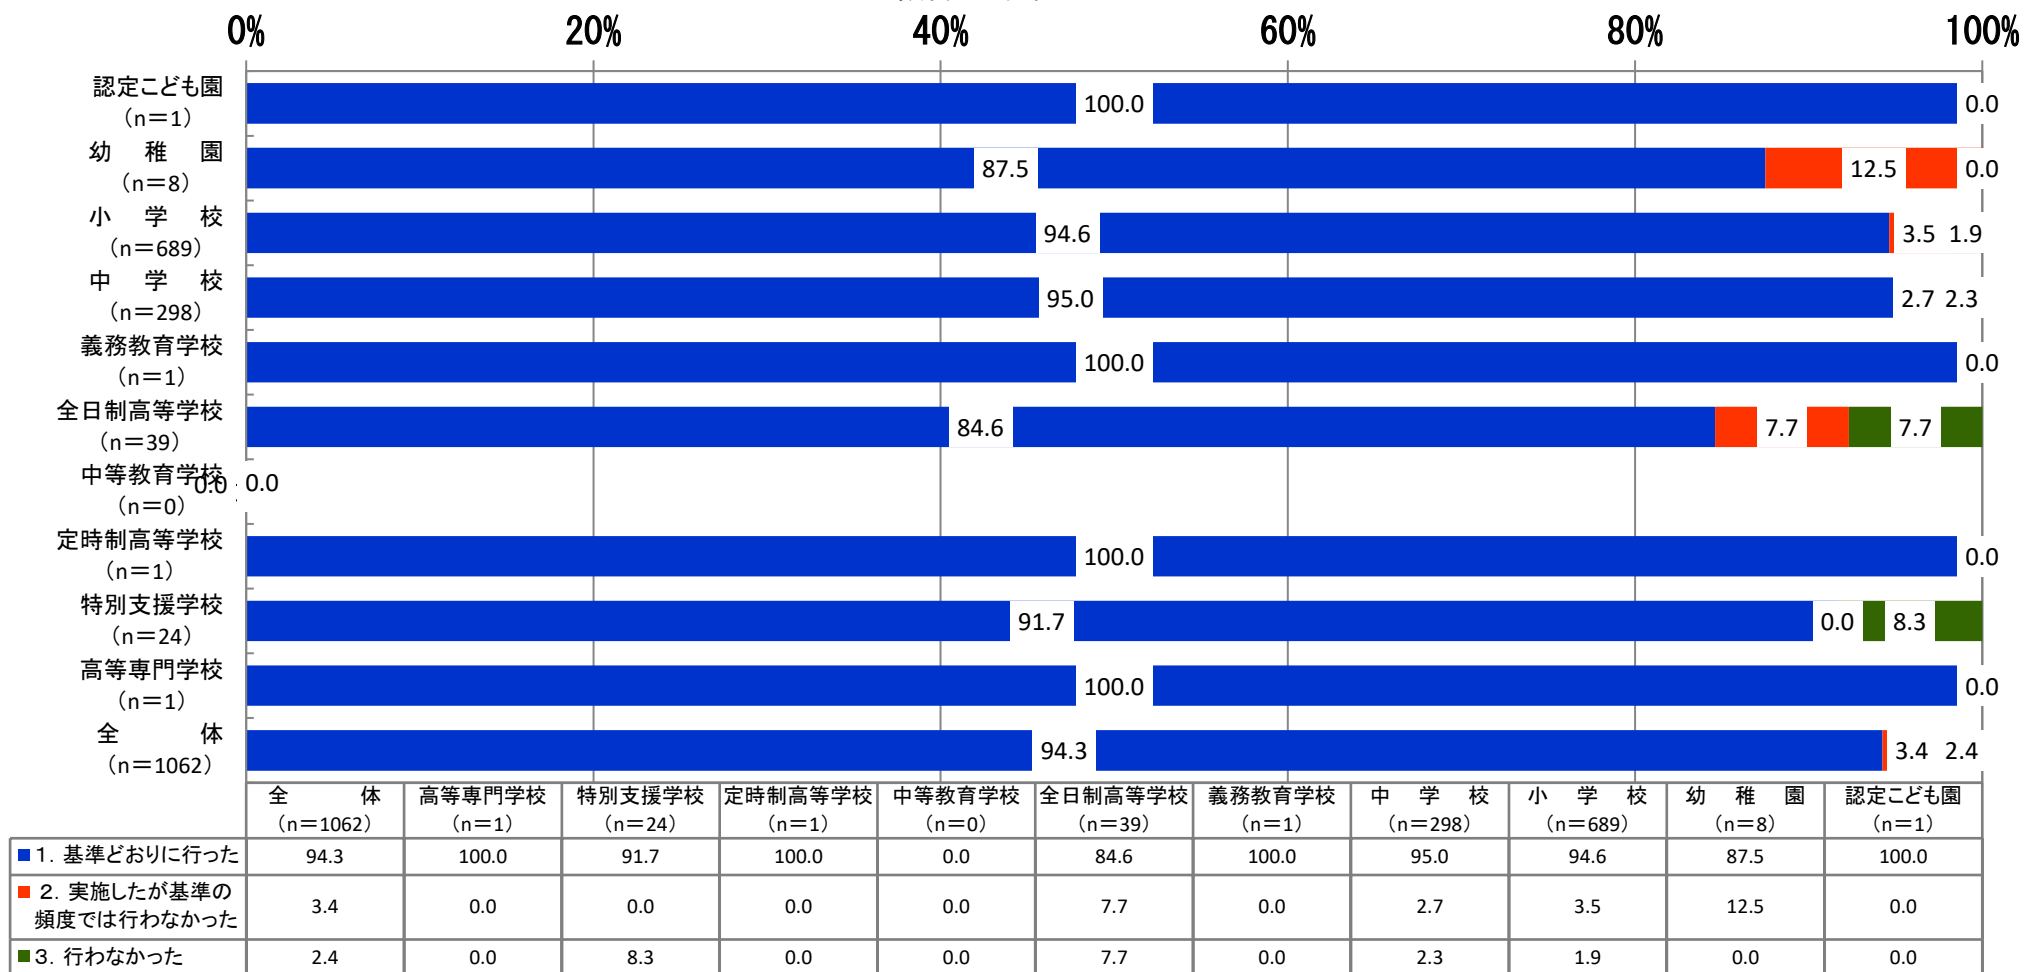


A-4. 水質について以下の項目の検査を行いましたか。（複数回答可）

	1. 遊離残留塩素	2. pH値	3. 大腸菌	4.一般細菌	5. 有機物等	6. 濁度	7. 総トリハロメタン	8. 循環ろ過装置の 処理水の濁度
認定こども園(n=1)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
幼稚園(n=7)	100.0	71.4	71.4	71.4	71.4	85.7	71.4	28.6
小学校(n=668)	98.5	93.0	85.3	84.1	81.7	87.7	81.1	73.2
中学校(n=288)	97.2	92.4	85.1	86.5	80.6	88.5	81.9	75.0
義務教育学校(n=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全日制高等学校(n=35)	97.1	94.3	85.7	82.9	85.7	88.6	85.7	82.9
中等教育学校(n=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
定時制高等学校(n=1)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
特別支援学校(n=22)	100.0	95.5	81.8	81.8	81.8	90.9	77.3	68.2
高等専門学校(n=1)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
全 体(n=1023)	98.1	92.8	85.1	84.7	81.5	88.1	81.4	73.7

A-5. 水質基準の不適合項目はありましたか。

■ 1. 不適合項目はなかった。


■ 2. 不適合項目があった。

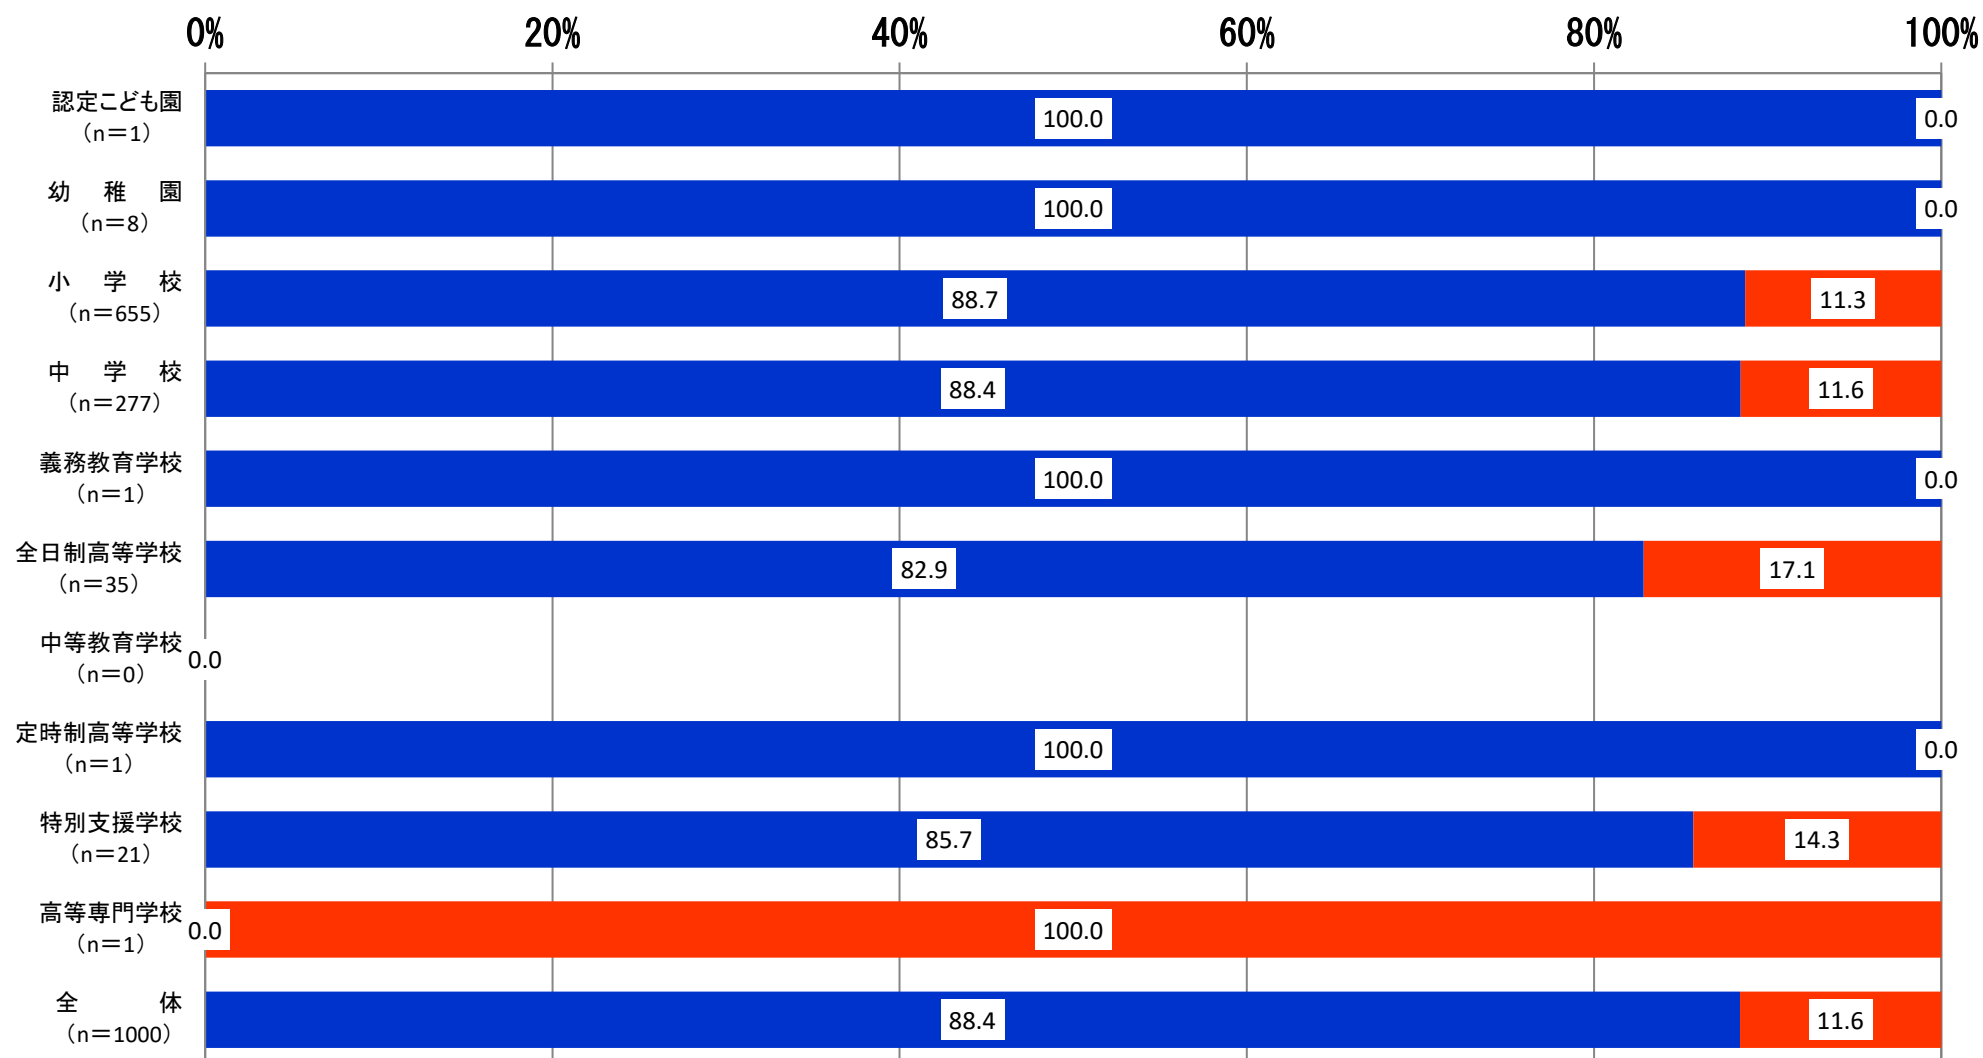

A-6. 不適合があった項目について、該当するものを選んでください（不適合の後、改善された場合も含む）。（複数回答可）

	1. 遊離残留塩素	2. pH値	3. 大腸菌	4.一般細菌	5. 有機物等	6. 濁度	7. 総トリハロメタン	8. 循環ろ過装置の 処理水の濁度
認定こども園(n=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
幼稚園(n=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
小学校(n=73)	43.8	2.7	4.1	17.8	0.0	12.3	0.0	35.6
中学校(n=32)	40.6	3.1	6.3	25.0	3.1	21.9	3.1	37.5
義務教育学校(n=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全日制高等学校(n=6)	16.7	16.7	16.7	100.0	16.7	16.7	16.7	16.7
中等教育学校(n=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
定時制高等学校(n=0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特別支援学校(n=3)	33.3	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0
高等専門学校(n=1)	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全 体(n=115)	40.9	3.5	6.1	25.2	1.7	14.8	1.7	33.9

A-7. 不適合項目について、指導・助言を行いましたか。

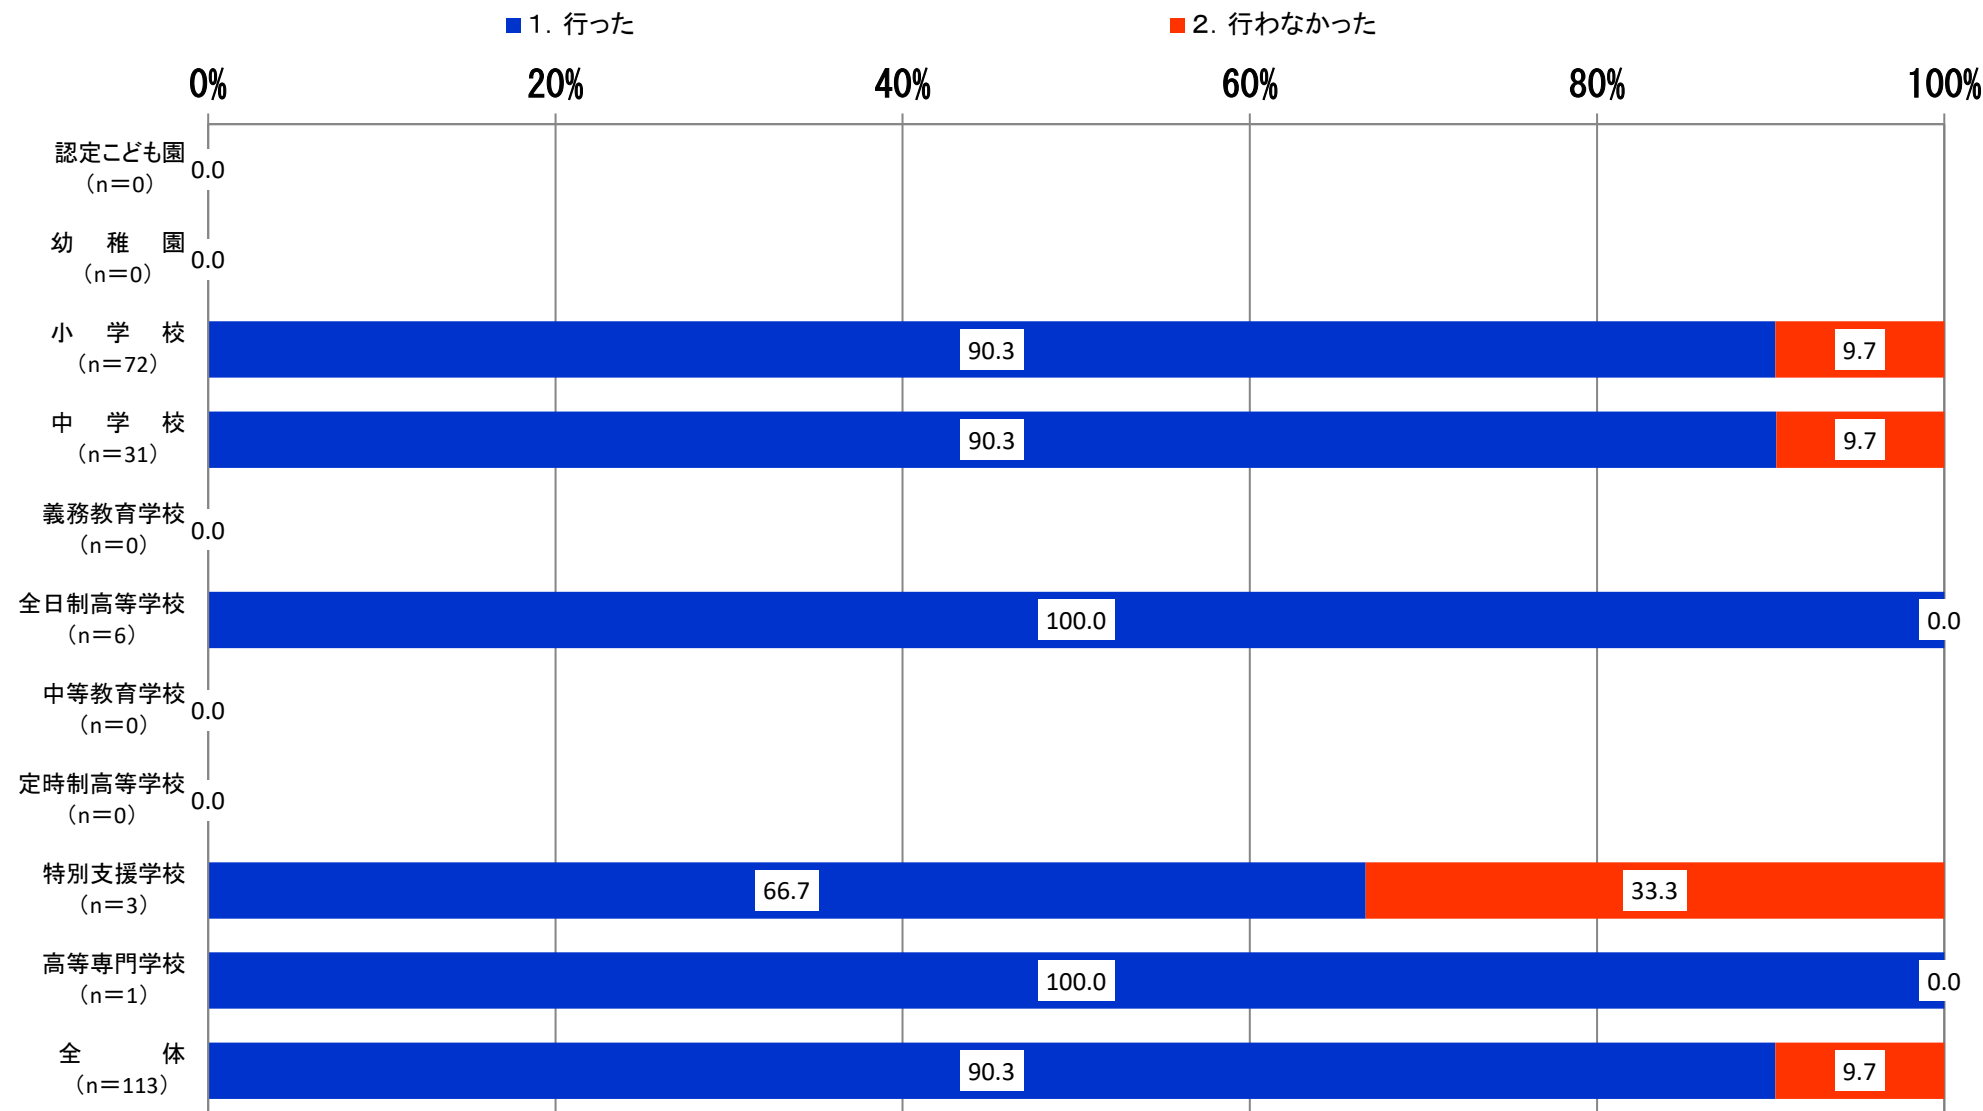

A-8. 指導・助言によって改善した項目を選んでください。（複数回答可）

	1. 遊離残留塩素		2. pH値		3. 大腸菌		4.一般細菌		5. 有機物等		6. 濁度		7. 総トリハロメタン		8. 循環ろ過装置の 処理水の濁度	
認定こども園	－		－		－		－		－		－		－		－	
幼稚園	－		－		－		－		－		－		－		－	
小学校	87.1	(27/31)	100.0	(2/2)	100.0	(3/3)	100.0	(13/13)	－		44.4	(4/9)	－		76.9	(20/26)
中学校	84.6	(11/13)	0.0	(0/1)	50.0	(1/2)	87.5	(7/8)	0.0	(0/1)	28.6	(2/7)	0.0	(0/1)	45.5	(5/11)
義務教育学校	－		－		－		－		－		－		－		－	
全日制高等学校	100.0	(1/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	83.3	(5/6)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)
中等教育学校	－		－		－		－		－		－		－		－	
定時制高等学校	－		－		－		－		－		－		－		－	
特別支援学校	100.0	(1/1)	－		－		50.0	(1/2)	－		－		－		－	
高等専門学校	－		－		100.0	(1/1)	－		－		－		－		－	
全 体	87.0	(40/46)	50.0	(2/4)	71.4	(5/7)	89.7	(26/29)	0.0	(0/2)	35.3	(6/17)	0.0	(0/2)	65.8	(25/38)

* 選択肢1～8の各列の枠内に記載のカッコ（）内の分子、分母の内訳（例：「1. 遊離残留塩素」の列の場合）

分子→A6の不具合があった項目で、「1. 遊離残留塩素」を選択し、
且つ、A-7の不適合項目について指導助言を行ったかで、「1. 行った」を選択し、
且つ、A-8の指導・助言で改善した項目で、「1. 遊離残留塩素」を選択した学校数

分母→A6の不具合があった項目で、「1. 遊離残留塩素」を選択し、
且つ、A-7の不適合項目について指導助言を行ったかで、「1. 行った」を選択した学校数

なお、対象が無かった項（A6で、不適合項目にマークのなかった項）に関しては、本表では、「—」（ハイフン）を記載した。

A-9. 指導・助言を行っても改善されなかった項目を選んで下さい。（複数回答可）

	1. 遊離残留塩素		2. pH値		3. 大腸菌		4. 一般細菌		5. 有機物等		6. 濁度		7. 総トリハロメタン		8. 循環ろ過装置の 処理水の濁度	
認定こども園	－		－		－		－		－		－		－		－	
幼稚園	－		－		－		－		－		－		－		－	
小学校	3.2	(1/31)	0.0	(0/2)	0.0	(0/3)	7.7	(1/13)	－		22.2	(2/9)	－		15.4	(4/26)
中学校	0.0	(0/13)	0.0	(0/1)	0.0	(0/2)	0.0	(0/8)	0.0	(0/1)	28.6	(2/7)	0.0	(0/1)	27.3	(3/11)
義務教育学校	－		－		－		－		－		－		－		－	
全日制高等学校	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/6)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)	0.0	(0/1)
中等教育学校	－		－		－		－		－		－		－		－	
定時制高等学校	－		－		－		－		－		－		－		－	
特別支援学校	0.0	(0/1)	－		－		0.0	(0/2)	－		－		－		－	
高等専門学校	－		－		0.0	(0/1)	－		－		－		－		－	
全 体	2.2	(1/46)	0.0	(0/4)	0.0	(0/7)	3.4	(1/29)	0.0	(0/2)	23.5	(4/17)	0.0	(0/2)	18.4	(7/38)

* 選択肢1～8の各列の枠内に記載のカッコ（）内の分子、分母の内訳（例：「1. 遊離残留塩素」の列の場合）


分子→A6の不具合があった項目で、「1. 遊離残留塩素」を選択し、
 且つ、A-7の不適合項目について指導助言を行ったかで、「1. 行った」を選択し、
 且つ、A-9の指導・助言で改善されなかった項目で、「1. 遊離残留塩素」を選択した学校数

分母→A6の不具合があった項目で、「1. 遊離残留塩素」を選択し、
 且つ、A-7の不適合項目について指導助言を行ったかで、「1. 行った」を選択した学校数


なお、対象が無かった項（A6で、不適合項目にマークのなかった項）に関しては、本表では、「—」（ハイフン）を記載した。

A-10. 水質検査結果の記録を保存していましたか。（基準：5年間保存）


■ 1. すべて保存していた ■ 2. 一部保存していた ■ 3. 保存していなかった

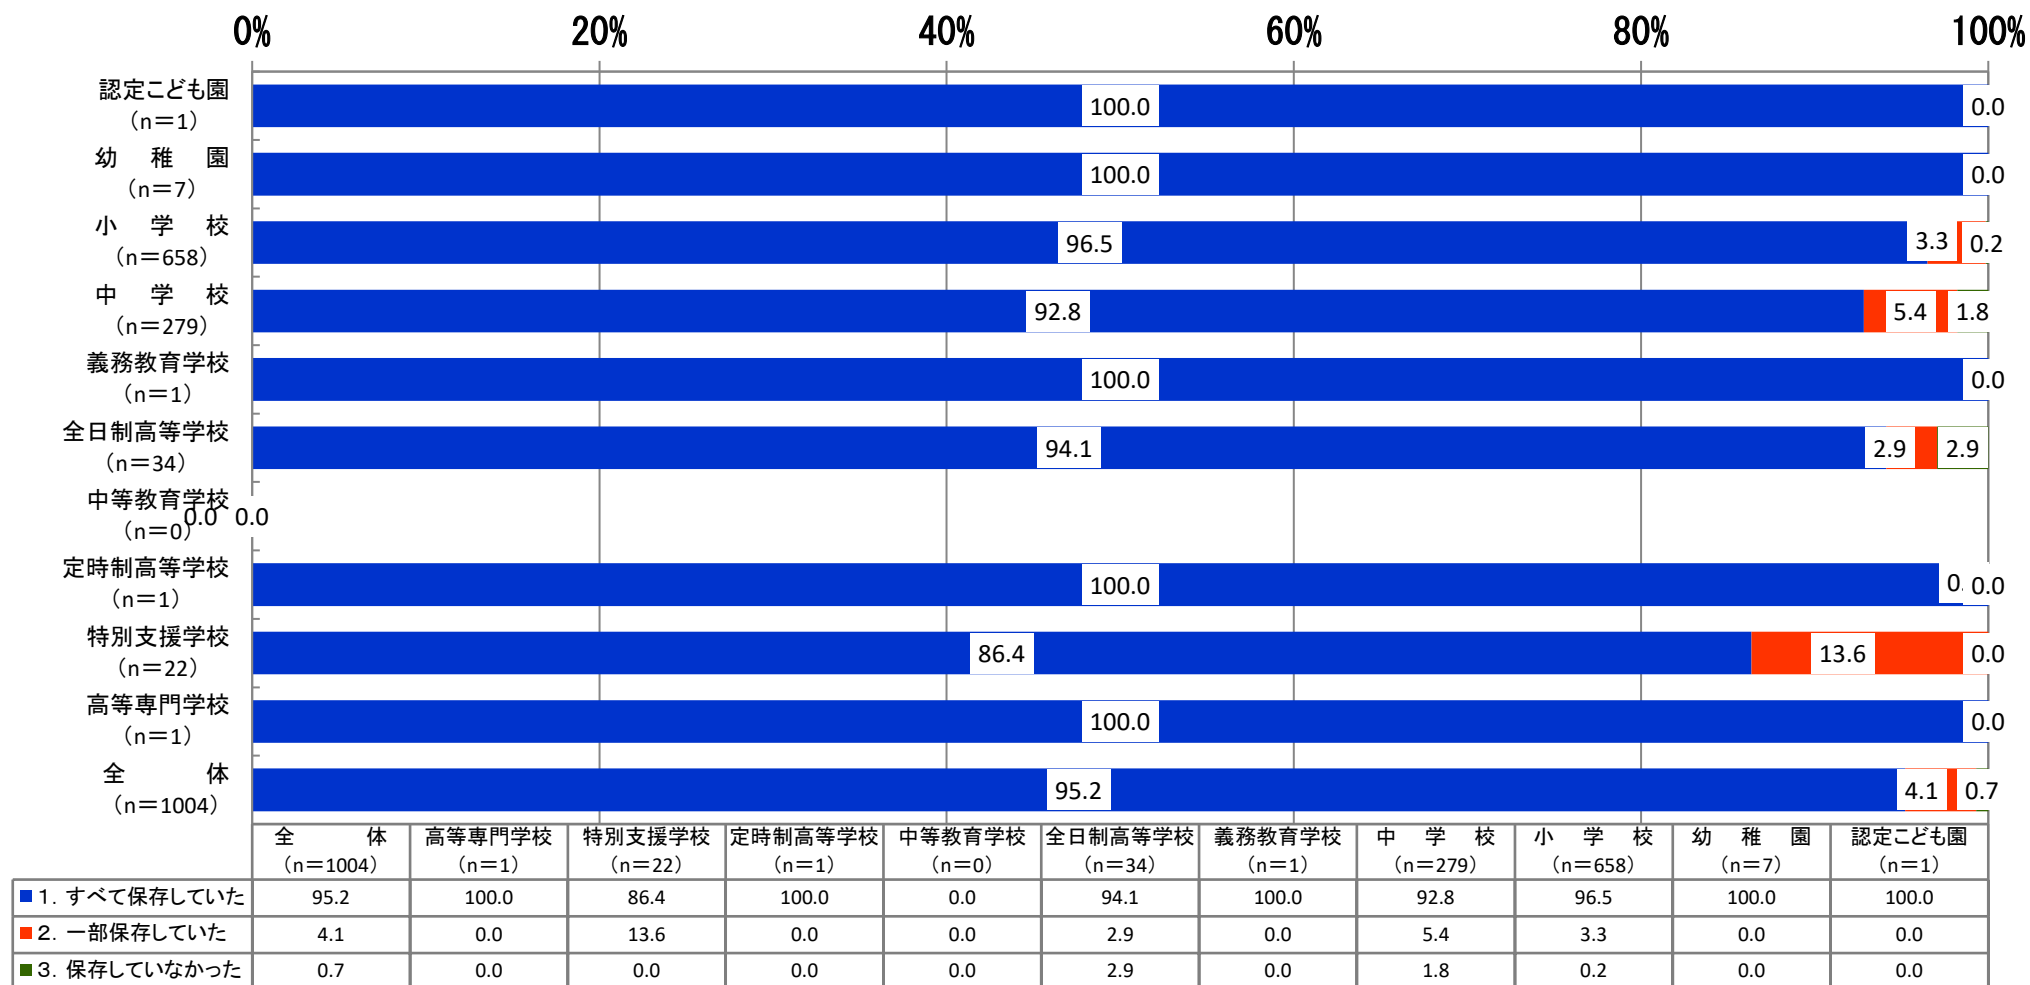


B-1. 循環ろ過装置はありますか。

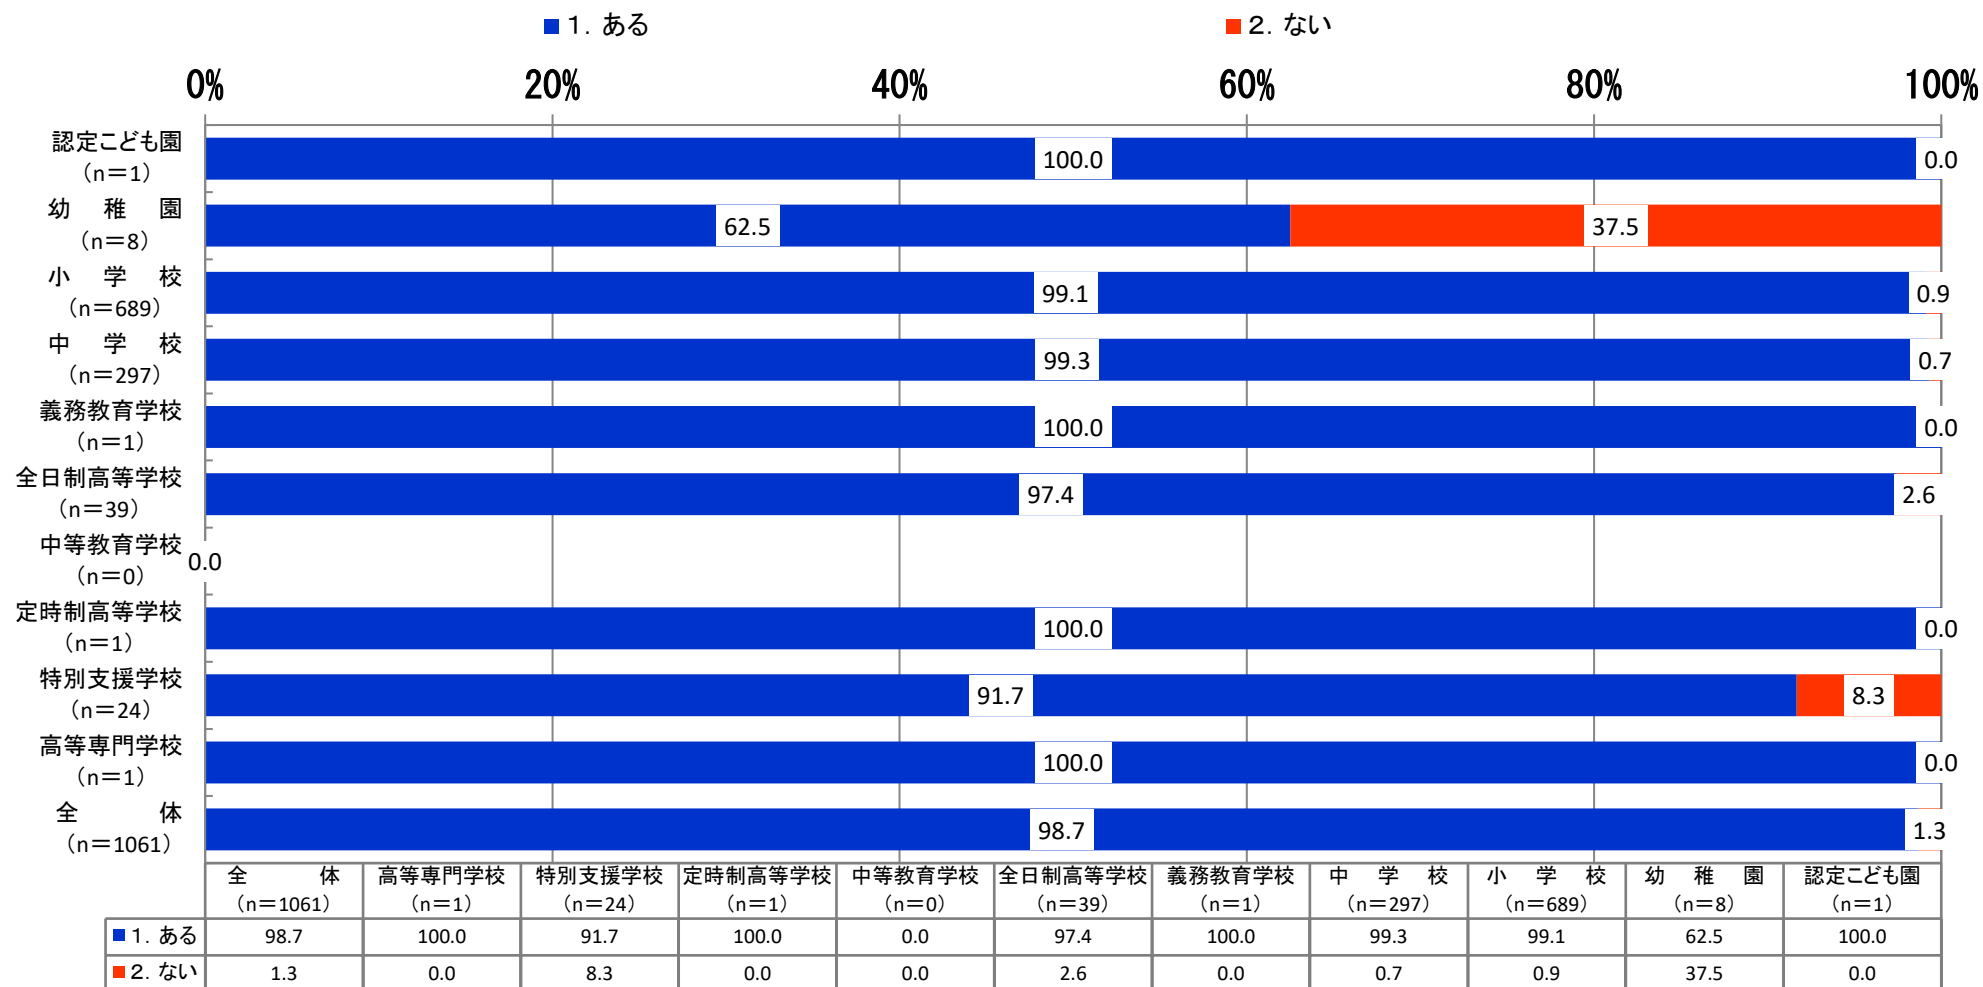

B-2. 循環ろ過装置の種類について、該当するものを選んでください。

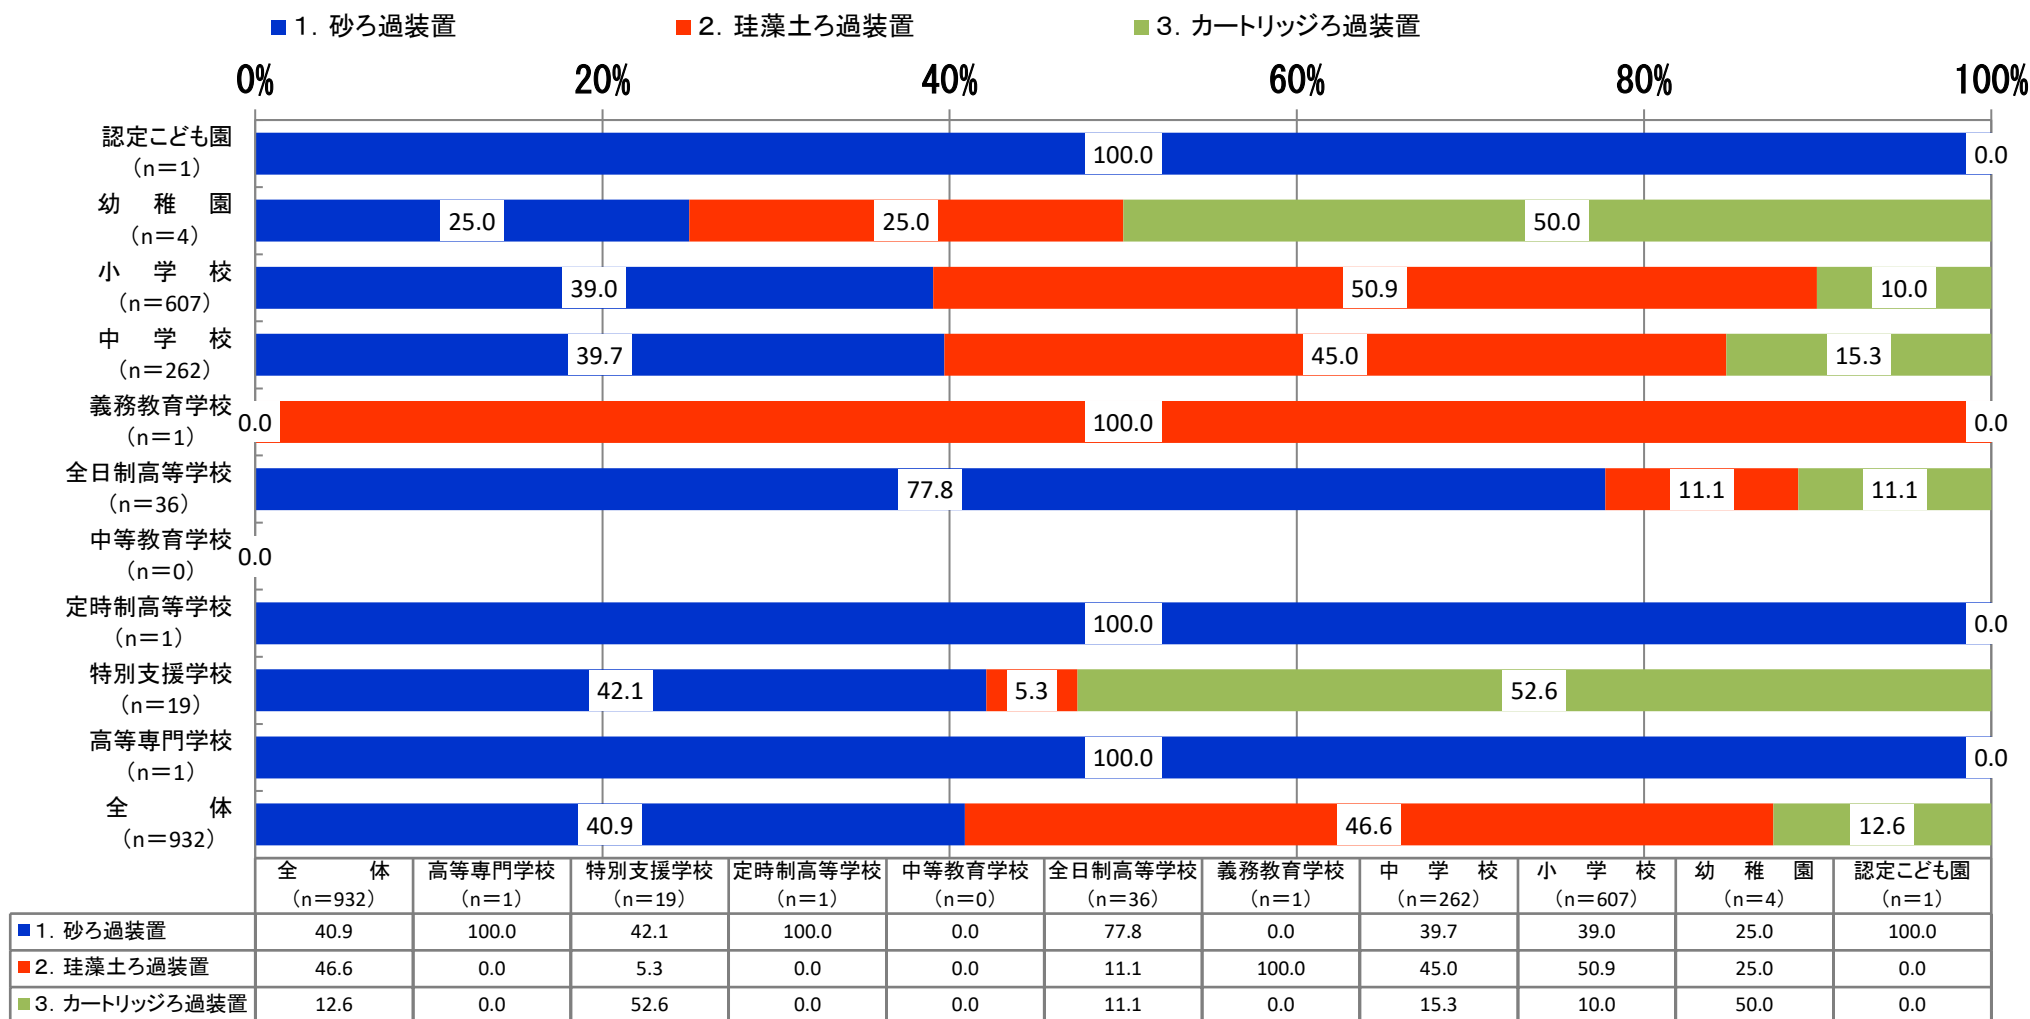

B-3. 循環ろ過水の濁度検査用採水栓を設置していますか。

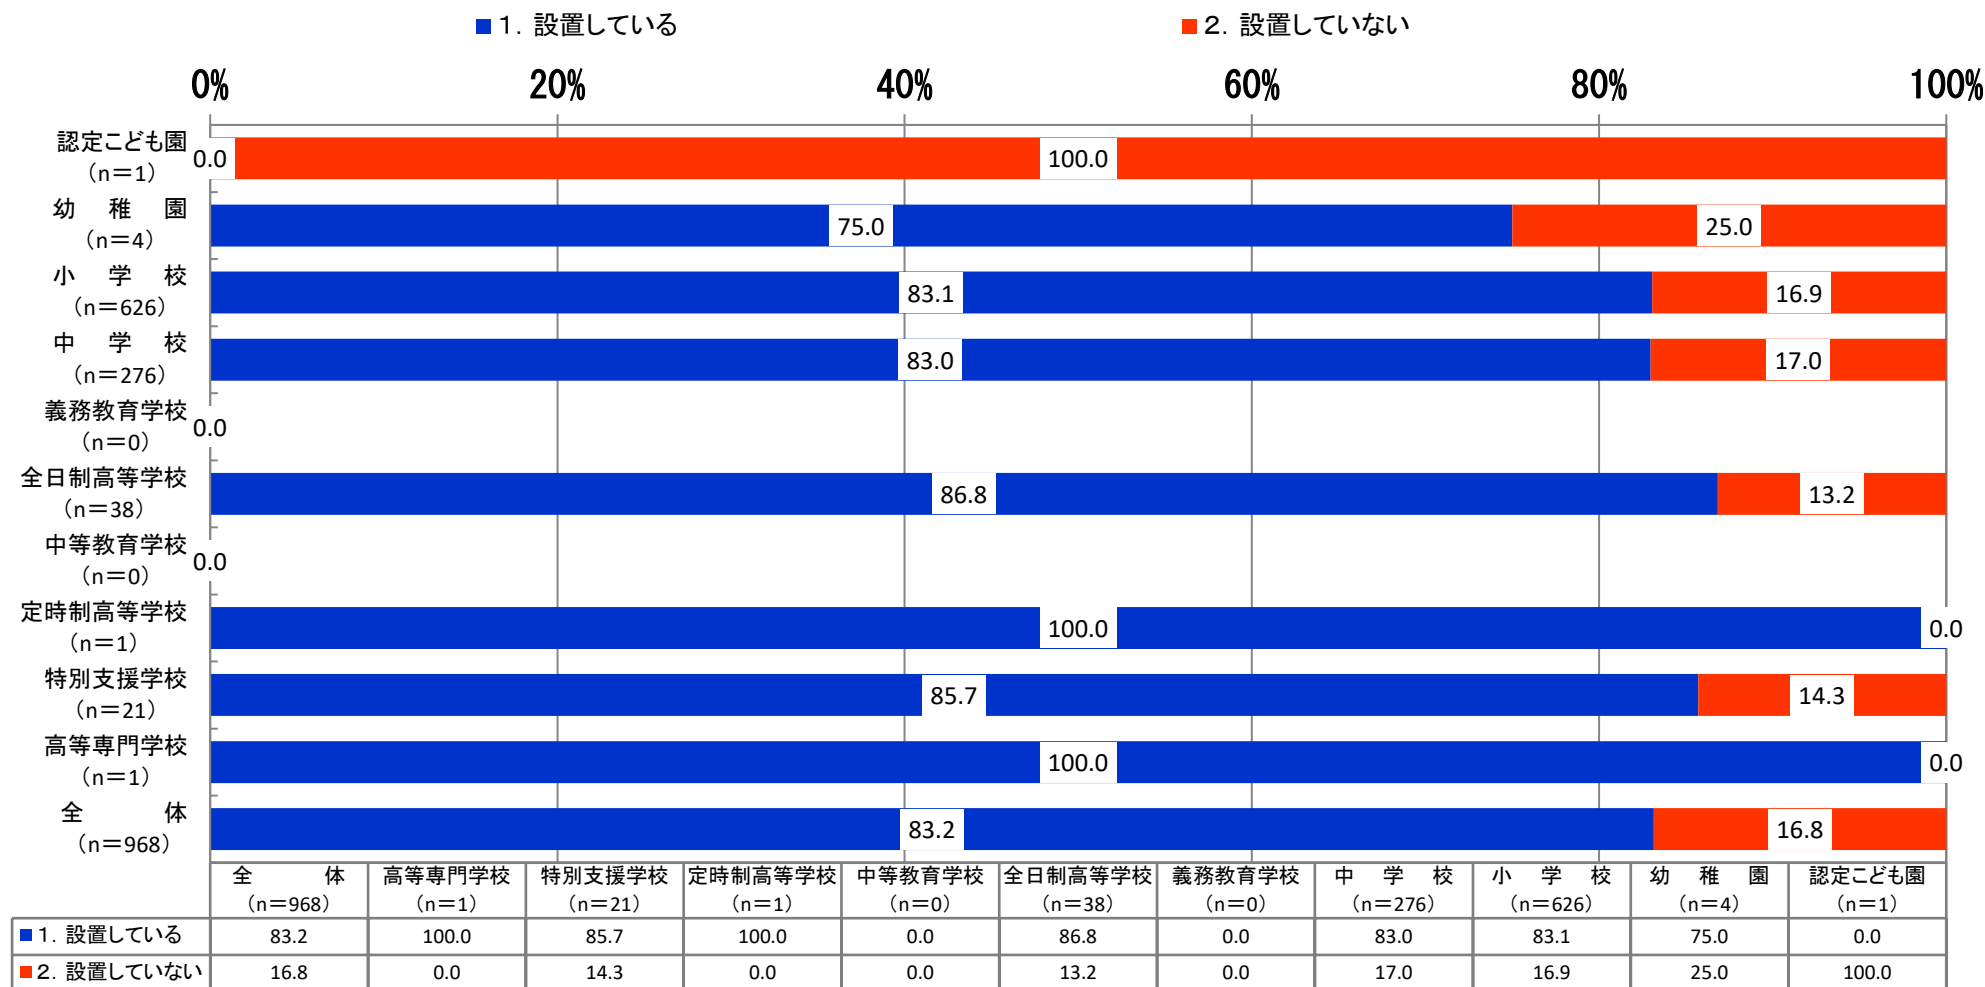

B-4. 施設・設備について以下の項目の検査を行いましたか。（複数回答可）

	1. プール本体の衛生 状況等	2. 浄化設備の管理	3. 消毒設備・塩素の注 入装置	4. 行わなかった
認定こども園(n=1)	100.0	0.0	0.0	0.0
幼稚園(n=7)	100.0	57.1	42.9	0.0
小学校(n=670)	91.2	70.6	60.3	3.3
中学校(n=290)	92.4	69.7	51.4	4.1
義務教育学校(n=1)	100.0	0.0	0.0	0.0
全日制高等学校(n=39)	84.6	74.4	59.0	12.8
中等教育学校(n=0)	0.0	0.0	0.0	0.0
定時制高等学校(n=1)	100.0	100.0	100.0	0.0
特別支援学校(n=23)	91.3	56.5	56.5	4.3
高等専門学校(n=1)	100.0	0.0	100.0	0.0
全 体(n=1033)	91.4	69.9	57.5	3.9


B-5. 屋内プールがある学校にお聞きします。以下の項目の検査を行いましたか。（複数回答可）

	1. 空気中の二酸化炭素	2. 空気中の塩素ガス	3. 水平面照度	4. 行わなかった
認定こども園 (n=0)	0.0	0.0	0.0	0.0
幼稚園 (n=0)	0.0	0.0	0.0	0.0
小学校 (n=1)	0.0	0.0	0.0	100.0
中学校 (n=3)	100.0	100.0	100.0	0.0
義務教育学校 (n=0)	0.0	0.0	0.0	0.0
全日制高等学校 (n=4)	50.0	50.0	50.0	50.0
中等教育学校 (n=0)	0.0	0.0	0.0	0.0
定時制高等学校 (n=0)	0.0	0.0	0.0	0.0
特別支援学校 (n=14)	42.9	42.9	42.9	57.1
高等専門学校 (n=0)	0.0	0.0	0.0	0.0
全体 (n=22)	50.0	50.0	50.0	50.0


B-6. 施設・設備の基準に適合しましたか。

■ 1. すべて適合した


■ 2. 不適合項目があった

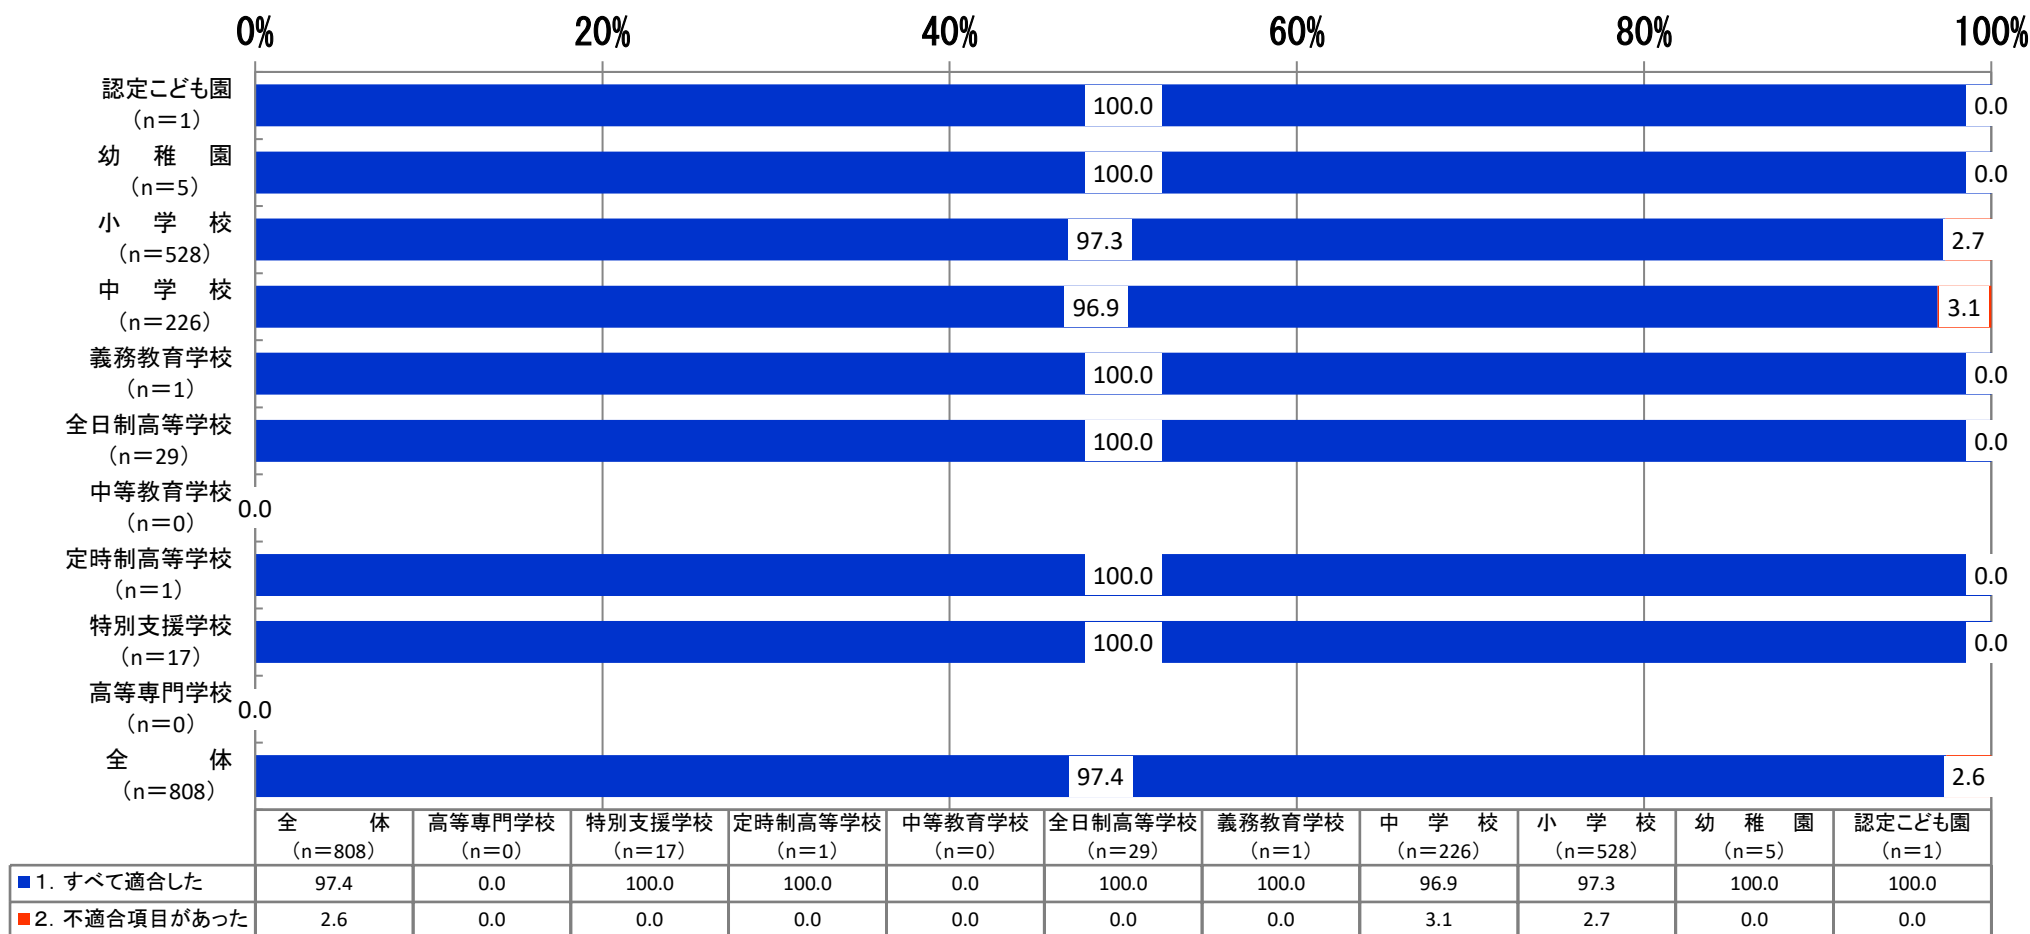

B-7. 不適合項目について、指導・助言を行いましたか。

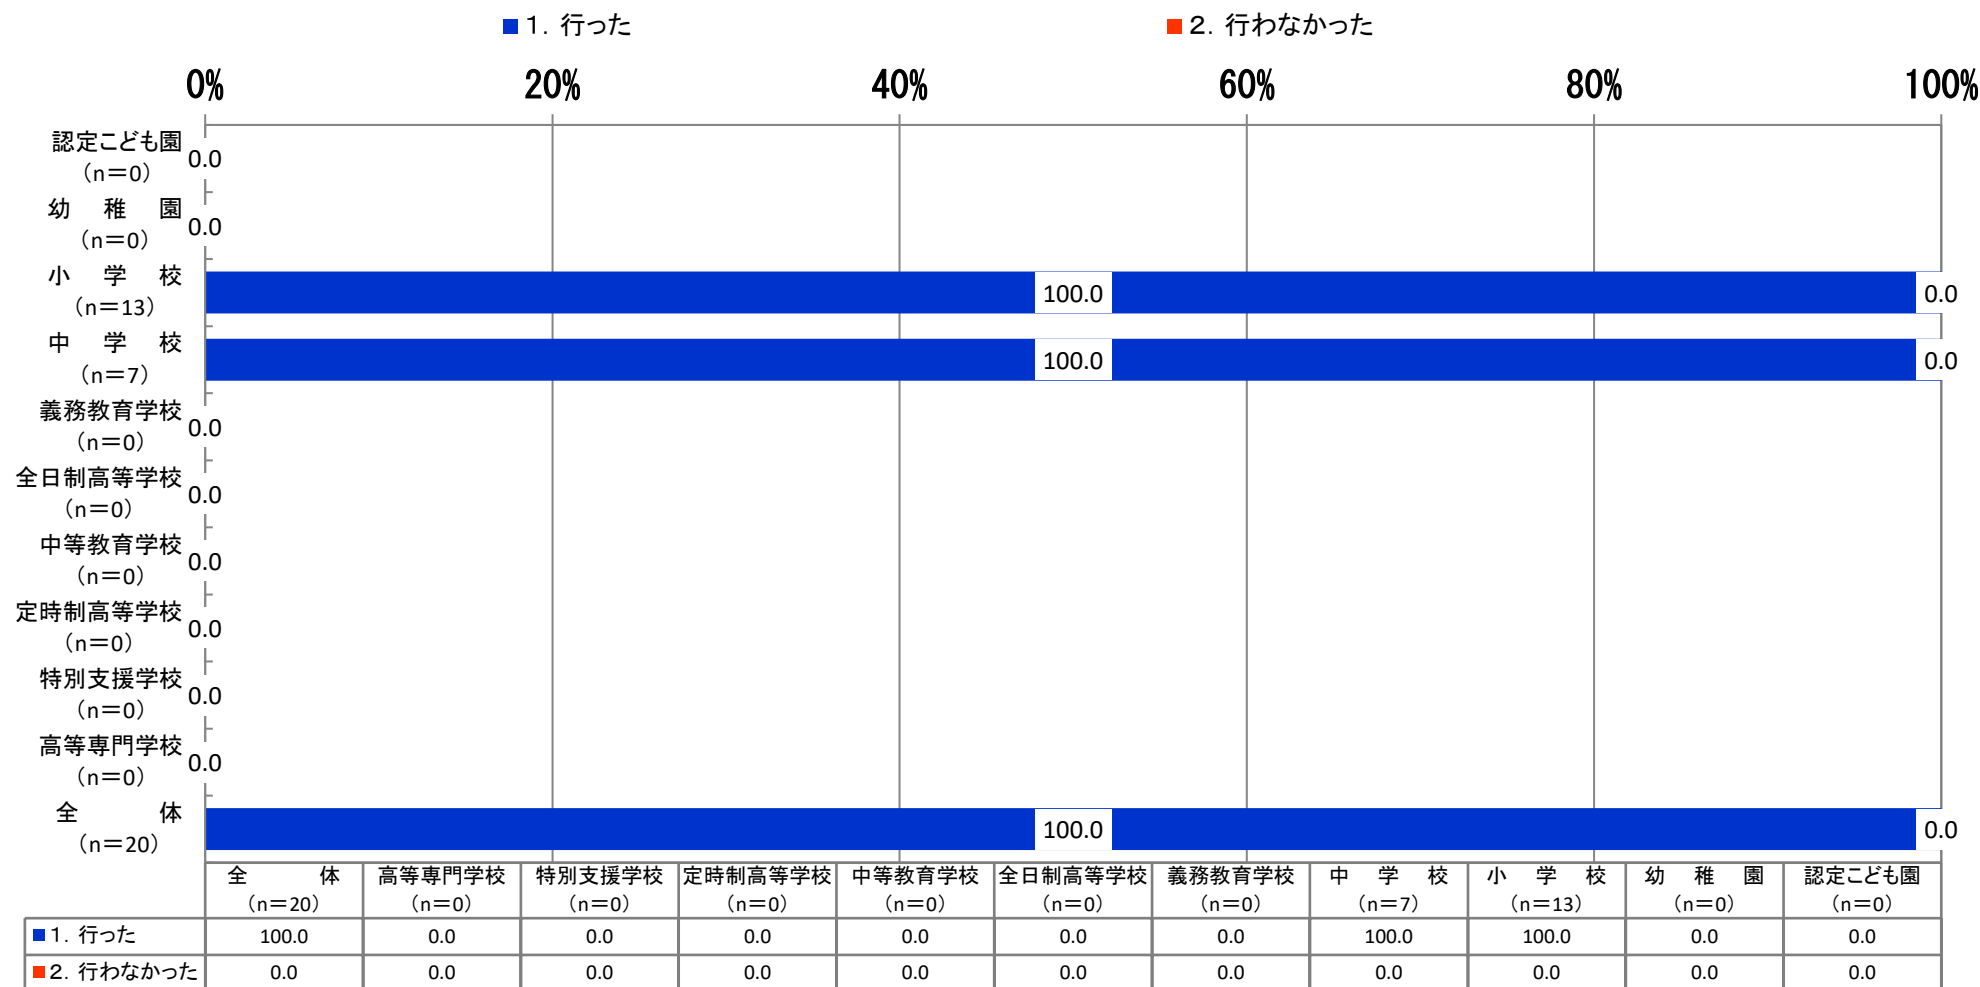

B-8. 指導・助言によって改善しましたか。

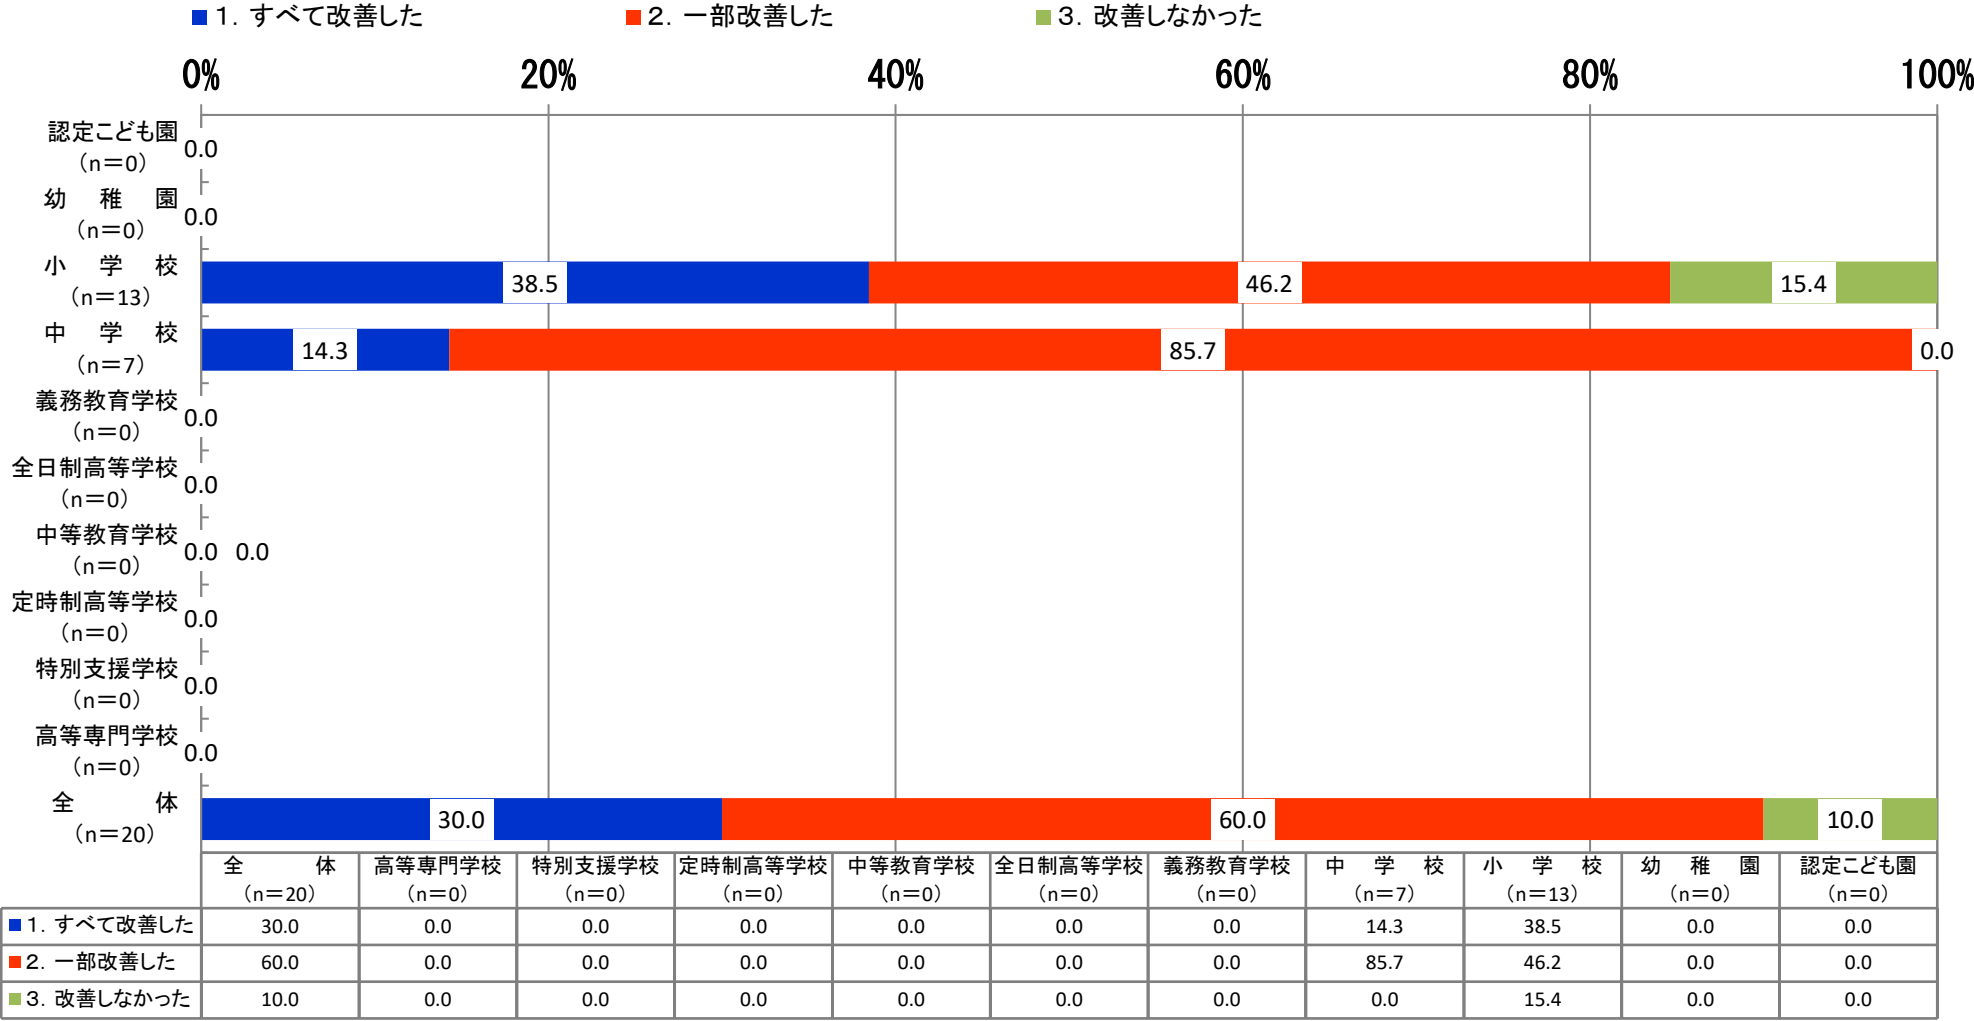


B-9. 施設・設備検査結果の記録を保存していましたか。（基準：5年間保存）

■ 1. すべて保存していた

■ 2. 一部保存していた

■ 3. 保存していなかった

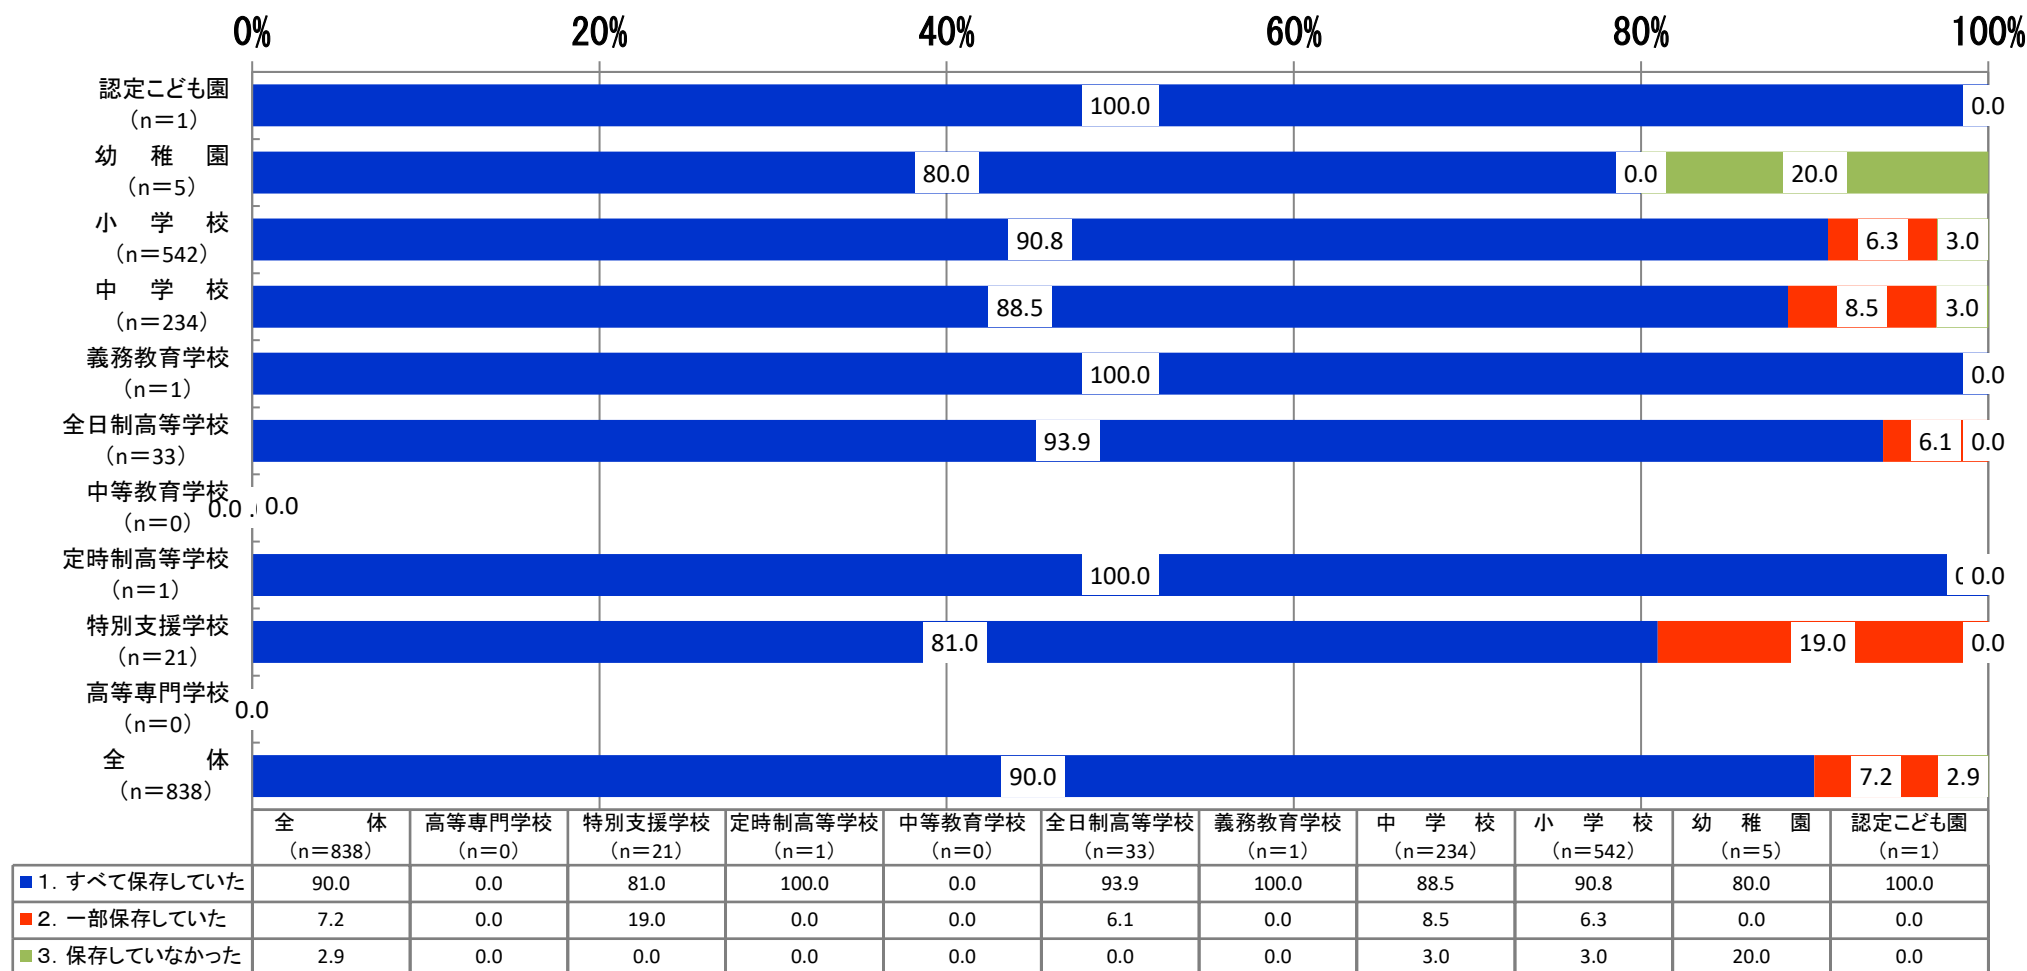

C-1. 水質について以下の項目の点検を行いましたか。（複数回答可）

	1. 水中の危険物、異常物の有無	2. 遊離残留塩素	3. pH値	4. 透明度	5. 行わなかった
認定こども園（n＝1）	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
幼稚園（n＝8）	100.0	100.0	25.0	75.0	0.0
小学校（n＝691）	94.4	96.5	60.5	72.8	1.2
中学校（n＝299）	95.7	96.7	59.9	74.9	1.3
義務教育学校（n＝1）	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0
全日制高等学校（n＝39）	87.2	87.2	30.8	56.4	10.3
中等教育学校（n＝0）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
定時制高等学校（n＝1）	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0
特別支援学校（n＝24）	87.5	91.7	45.8	70.8	4.2
高等専門学校（n＝1）	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0
全体（n＝1065）	94.4	96.2	58.5	72.7	1.6

C-2. 附属施設・設備について以下の項目の点検を行いましたか。（複数回答可）

	1. 排水口の安全確認	2. 循環水取入れ口の安全確認	3. 柵の安全確認	4. 行わなかった
認定こども園 (n=0)	0.0	0.0	0.0	0.0
幼稚園 (n=8)	100.0	62.5	62.5	0.0
小学校 (n=671)	95.5	83.9	77.6	3.0
中学校 (n=293)	96.6	82.3	79.2	3.4
義務教育学校 (n=1)	100.0	100.0	100.0	0.0
全日制高等学校 (n=38)	84.2	71.1	47.4	15.8
中等教育学校 (n=0)	0.0	0.0	0.0	0.0
定時制高等学校 (n=1)	100.0	100.0	100.0	0.0
特別支援学校 (n=24)	95.8	83.3	50.0	4.2
高等専門学校 (n=1)	100.0	100.0	0.0	0.0
全体 (n=1037)	95.5	82.8	76.2	3.6


C-3. 日常点検について以下の項目の記録を保存していましたか。（複数回答可）

	1. 水質	2. 附属施設・設備等	3. 塩素剤等の在庫管理	4. 保存していなかった
認定こども園(n=1)	100.0	0.0	0.0	0.0
幼稚園(n=8)	75.0	50.0	75.0	0.0
小学校(n=666)	98.3	61.7	65.3	0.2
中学校(n=290)	94.5	53.4	61.7	3.8
義務教育学校(n=1)	100.0	100.0	100.0	0.0
全日制高等学校(n=37)	81.1	37.8	62.2	10.8
中等教育学校(n=0)	0.0	0.0	0.0	0.0
定時制高等学校(n=1)	100.0	100.0	0.0	0.0
特別支援学校(n=22)	90.9	54.5	50.0	4.5
高等専門学校(n=1)	0.0	0.0	0.0	100.0
全体(n=1027)	96.2	58.2	63.8	1.8

D-1. 水の浄化についてお聞きします。（複数回答可）

	1. 塩素注入装置がある	2. 直接塩素剤を投入している	3. ろ過装置がある	4. 浄化をしていない
認定こども園 (n=16)	0.0	81.3	6.3	25.0
幼稚園 (n=34)	0.0	88.2	0.0	11.8
全体 (n=50)	0.0	86.0	2.0	16.0

D-2. プール水の換水についてお聞きます。

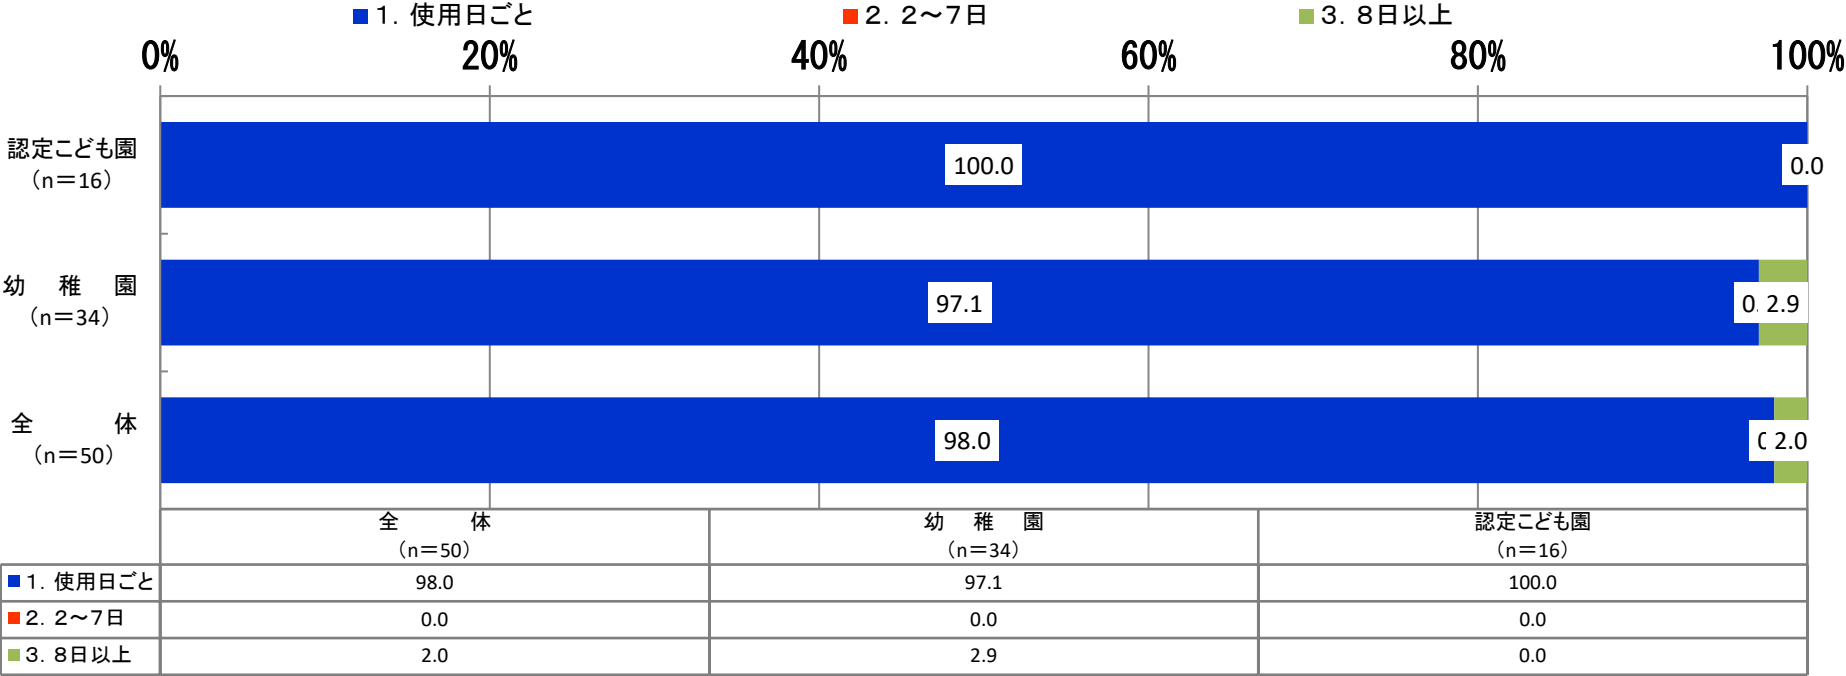

E-1. (公財)日本学校保健会が発行している「学校における水泳プールの保健衛生管理(平成28年度改訂)」の活用状況についてお聞きます。

